


Q	품질보증검사기준	NO.	QM-3500-01
	이중벽 폴리에틸렌 관	페이지	2/5

4.2 이중벽 구조 및 모양

상기 표.1에서의 두께는 아래 그림에서 t값을, D는 이중벽 안지름을 나타낸다.

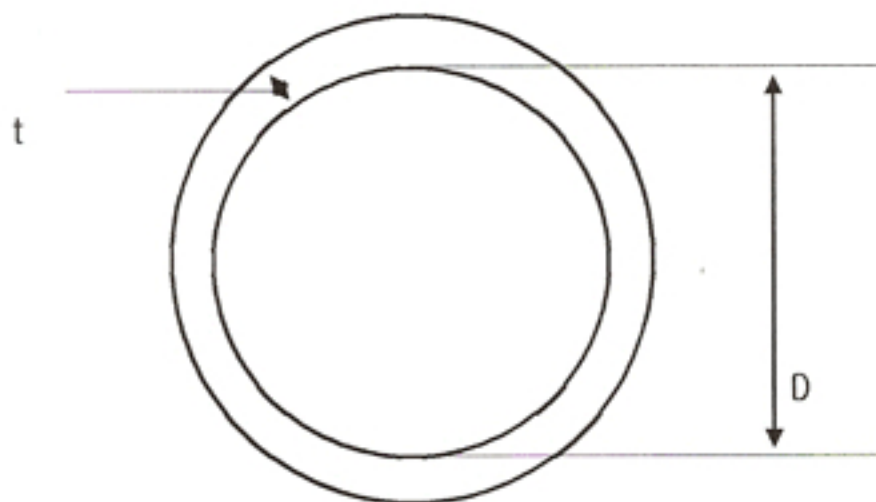

5. 성능

관의 성능은 7에 따라 시험하며, 다음 규정에 합격하여야 한다.

5.1 관의 강성

관은 7.4에 따라 시험하였을 때 다음 값을 만족하여야 한다.

[표 2]

관 의 종 류	요 구 강 성
1 종	343 KPa 이상
2 종	147 KPa 이상

5.2 편평시험

관은 7.5에 따라 시험하였을 때 관에 갈라짐, 균열 또는 파손이 없어야 한다.

5.3 연결부 수밀시험

관은 7.6에 따라 시험하였을 때 누수가 없어야 한다.

(주) 시험은 참고규격으로 한다. 연결부 수밀시험은 일상적인 품질관리를 위한 시험은 아니며, 특정수준의 기능에 대하여 관 연결설계의 적합성을 부여하기 위한 것이다.

제정일자		개정일자	
-------------	--	-------------	--